


| 項目 | 規格 |
|------|----------------|
| 立柱高度 | 標準高 |
| 主軸規格 | 直結 |
| 刀庫規格 | #40 / 鏈式 / 40T |
| 刀庫廠商 | 德大 |
| 外罩規格 | 全密閉式 |
| 水箱規格 | 高仰角刮板式輸送機 |
| 備註 | 所有配件 |

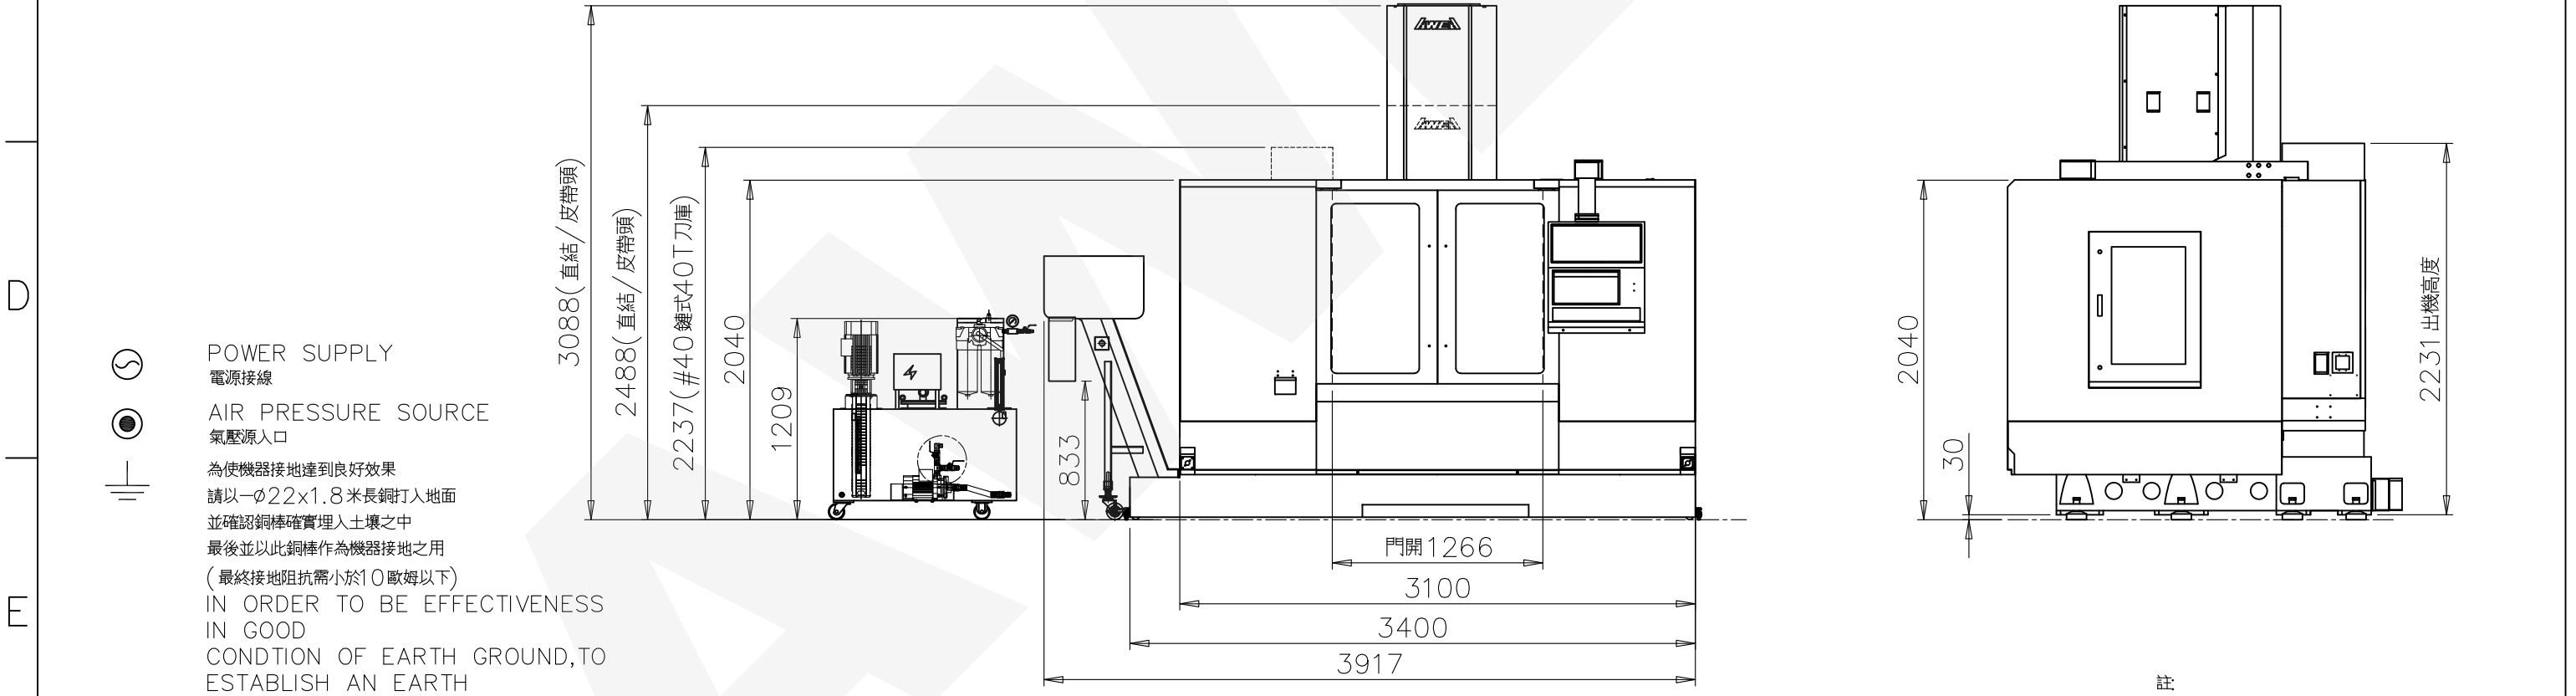

POWER SUPPLY
 電源接線
 AIR PRESSURE SOURCE
 氣壓源入口
 為使機器接地達到良好效果
 請以 $\phi 22 \times 1.8$ 米長銅打入地面
 並確認銅棒確實埋入土壤之中
 最後並以此銅棒作為機器接地之用
 (最終接地阻抗需小於10歐姆以下)
 IN ORDER TO BE EFFECTIVENESS
 IN GOOD
 CONDITION OF EARTH GROUND, TO
 ESTABLISH AN EARTH
 GROUND, THE ELECTRODE WHICH IS
 AN EIGHTEEN HUNDRED mm
 LONG, 22 mm ROUND COPPER
 COVERED STEEL ROD, MUST BE
 DRIVEN INTO THE GROUND TO A
 DEPTH OF EIGHTEEN HUNDRED
 mm. THE IMPEDANCE TO THIS
 TYPE GROUND TYPICALLY SHOULD
 NOT EXCEED 10 OHMS.

註
 1. 此外型尺寸圖適用於德大刀庫
 2. 圖面尺寸會因組裝與製造公差和實際尺寸有些許差異

| | | | | | | |
|------|----------------|------|------|---------|----------------------------|-----------|
| 一般公差 | | 繪圖 | 陳詔芸 | 0924'20 | 材料及規格 | NA |
| 0 | -6 ±0.1 | 設計 | 陳詔芸 | 0924'20 | 亞崱機電股份有限公司 | |
| 6 | -30 ±0.2 | 審校 | 朱元一 | 0929'20 | AWEA MECHANTRONIC CO.,LTD. | |
| 30 | -100 ±0.3 | 核准 | 石師學 | 0930'20 | 圖名 AF-1060-19011 | |
| 100 | -300 ±0.5 | 比例 | 姓名 | 日期 | 外型尺寸圖 | |
| 300 | -1000 ±0.8 | 1:38 | 件號 | 參考文件 | 圖號 | TBD209003 |
| > | 1000 ±1.2 | 範圍 | 編號 | 原來 | 更改 | 負責人 |
| 中心距 | ±0.3 | 日期 | 文件編號 | | | |
| 鑽孔 | +0.25 -0.05 | | | | | |
| 角度 | ±0.5° | | | | | |